

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘЛМӘТ
ШӘһӘРЕ "БАЛАНЫҢ СӘЛӘТЕН ҮСТЕРҮ
ҮЗӘГЕ - 51 НЧЕ "САЛАВАТ КҮПЕРЕ"
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №51
«РАДУГА» Г. АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"/

423450, Татарстан Республикасы
Әлмәт шәһәре, Гафиятуллина урамы, 37
Тел. (8553) 33-22-77

423450, Республика Татарстан
г. Альметьевск, ул. Гафиятуллина, 37
Тел. (8553) 33-22-77

БОЕРЫК

11.09.2025г.

ПРИКАЗ

г.Альметьевск №

169

*«О продлении срока эксплуатации
системы пожарной сигнализации»*

По итогам проверки работоспособности системы пожарной сигнализации в
МБДОУ «ЦРР - д/с №51 «Радуга» в составе:

Председатель комиссии:

заведующая Г.И.Сахавова

Члены комиссии:

старшая медсестра О.В. Полякова


старший воспитатель Т.В.Муравьева

зам.зав.по хозяйственной работе А.И.Соколова

Согласно Приказа от 02.09.2025г. № 165 «О назначении ответственных лиц и
соблюдение обязательных требований» установленных абзацем четвертым и пятым
пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 г. №1479 продлить срок работоспособности системы пожарной
сигнализации в МБДОУ «ЦРР - д/с №51 «Радуга» до 10.09.2026г.

Заведующий МБДОУ «ЦРР д/с -51 «Радуга»

Г.И. Сахавова

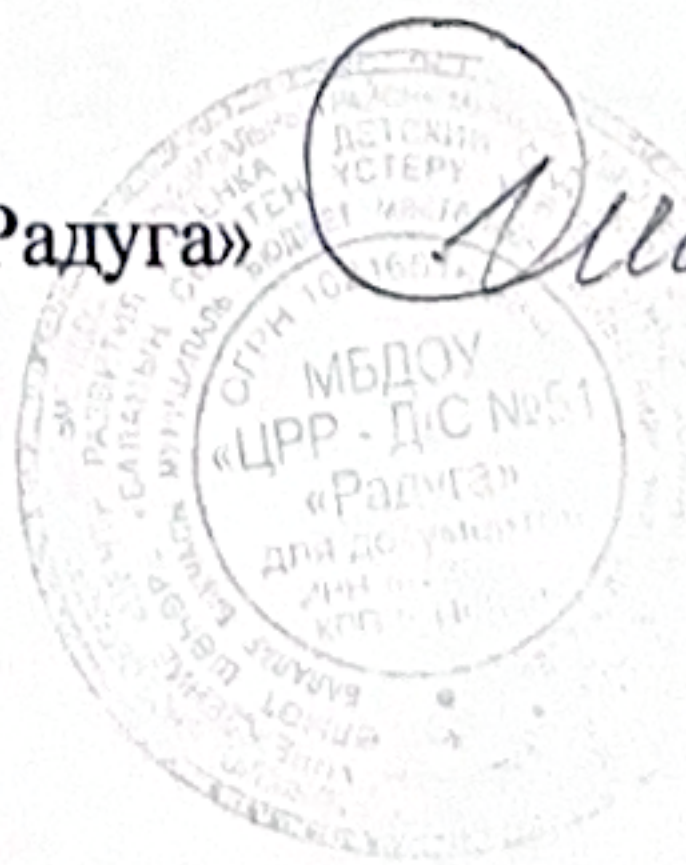

1 экз. на учёт
Г.И. Сахавова

С.И. Шаронов