

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

*Отделение НД и ПР по Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан*

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 45/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития
детей № 107 «Салават Купере»*

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра ОНД и ПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 45 от « 27 » марта 201 8 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 03 » апреля
201 8 г. по 15 ч. 00 мин. « 11 » апреля 201 8 г. проведена проверка

Ст. инспектором отделения НД и ПР по Центральному району М.О. г. Набережные

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Челны «Жилой» капитаном внутренней службы Кашаповым Рамилом Талгатовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*объекта: МАДОУ «Детский сад № 107 «Салават Купере», расположенного по адресу:
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Нур Баян, 19*

совместно с заведующим Зариповой Светланой Ильгизаровной, зам. заведующего по ХР

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Багаутдиновой Чулпан Гамировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Помещение склада не дообо- родовано автома- тической пожар- ной сигнализаци-	"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" НПБ 104-03 п. 4	01.08.2018 г.	

	ей.			
2.	Расстояние от светильников до хранящихся горючих материалов составляет менее 0,5 метра.	Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. ППР в РФ п. 343	01.08.2018 г.	
3.	На путях эвакуации допускается расположение мебели, шкафа и др. оборудования.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ППР в РФ п. 36 (б)	01.08.2018 г.	
4.	Отсутствует запор на двери эвакуационного выхода № 6, обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. ППР в РФ п. 35	01.08.2018 г.	
5.	Не проведена проверка работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2-раза в год) установленных на обводной линии водомерного узла с занесением записи в журнал.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. п. 59 «Правила противопожарного режима в РФ»	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
 иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор отделения НД и ПР по Центральному

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны «Жилой»

инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



« 11 » апреля 201 8 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Д/с № 107 «Салават Купере»

Зарипова С.И.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » апреля 201 8 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №107
«САЛАВАТ КУПЕРЕ»

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНҖ
“САЛАВАТ КУПЕРЕ” 107 НЧЕ БАЛАЛАРНЫҢ ТАНЫП БЕЛУ-
СӨЙЛЭМ ЮНӘЛЭШЕ БУЕНЧА УСЕШЕН ЭШЧӘНЛЕГЕН
ӨСТЕНЛЕКЛЕ ГАМӘЛГӘ АШЫРУЧЫ ГОМУМУСТЕРЕЛЕШ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ” МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423803, г. Набережные Челны, улица Нур Баян , дом 19


423803, Яр Чаллы шәһәре, Нур Баян урамы , 19 йорт

телефон 491602, факс 491602, dou107@yandex.ru
ОКПО 48705129, ОГРН1141650007520, ИНН1650284030, КПП165001001

Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию № 42/1/5 от 11.04.2018г.
по МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 107
«Салават купере»

№ п/п	Замечания по АКТу	Сроки устранения	Ответственный	Примечания
1.	Помещение склада не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией	01.08.2018	Зам зав по хоз. работе Багаутдинова Ч.Г.	выполнено
2.	Расстояние от светотехника до хранящихся горючих материалов составляет менее 0,5 метра	12.04.2018г.	Зам зав по хоз. работе Багаутдинова Ч.Г.	выполнено
3.	На путях эвакуации допускается расположение мебели, шкафа и др. оборудования	31.05.2018г.	Зам зав по хоз. работе Багаутдинова Ч.Г.	выполнено
4.	Отсутствие запора на двери эвакуационного выхода № 6 , обеспечивающий свободного открывания изнутри без ключа	31.05.2018г.	Зам зав по хоз. работе Багаутдинова Ч.Г.	выполнено
5.	Не проведена проверка работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год) установленных на обводной линии водомерного узла с занесением записи в журнал.	01.08.2018	Зам зав по хоз. работе Багаутдинова Ч.Г.	выполнено

Заведующий ДОУ № 107
«Салават купере»

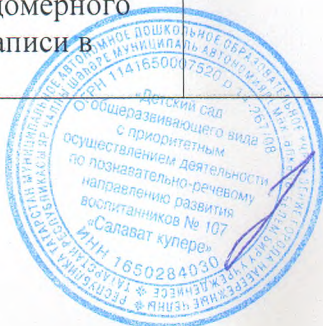

Зарипова С.И.